

O produkcie

Protec 6000PLUS/OPHT/TS jest zasilany z pętli sensorem pożarowym, który wykrywa dym oraz przekroczone określone poziomy ciepła w miejscu jego instalacji i przekazuje sygnał do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujnik ten jest również wyposażony w zintegrowany zasilany z pętli, programowalny elektroniczny sygnalizator akustyczny głosowym oraz zintegrowany izolator zwarc.

Technical Specification

Protokół pętlowy	Protec Algo-tec™ 6000PLUS	
Izolator zwarc	Tak	
Zakres napięcie zasilania	18 do 27V pętla Algo-tec™	
Pobór prądu w czuwaniu (24V pętla)	0.4mA	
Pobór prądu w alarmie (24V pętla)	8mA	
Wartości alarmowe	Dym	Ciepło
	Normalny 40 do 60 bitów Usterka poniżej <35 bitów Usterka powyżej >90 bitów	Normalny 80 do 180 bitów Usterka poniżej <25 bitów Usterka powyżej >250 bitów
Wskaźnik	Czerwony wskaźnik LED na płycie	
Warunki środowiskowe	-10 do 50 stopni C (maks. 95% RH bez kondensacji i zamarzania)	
Częstotliwość sygnalizatora	Ciągły 990Hz, Zmienne-tonowy 730Hz do 990Hz, Pip 990Hz	
Synchronizacja sygnalizatora	Synchronizacja sygnalizatora jest osiągnięta poprzez centralę pożarową	
Klasa IP	IP21C	
Szczegóły izolatora zwarc	Szczegóły znajdują się w instrukcji Protec DEL2110	

Instalacja

1. Opcje gniazda:

6000PLUS/BASE

6000PLUS/FFBASE

28-075-01 (Plug and Play Fast Fix)

28-075-02 (Plug and Play Natynkowa)

Przebadana przez LPCB podczas badania produktu

Przebadana przez LPCB podczas badania produktu

Przebadana przez LPCB podczas badania produktu

Przebadana przez LPCB podczas badania produktu

Uwaga: Zobacz indywidualną instrukcję każdego z nich aby zobaczyć szczegóły podłączenia.

2. Umieść czujkę w gnieździe, przekręć ją mocno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uruchamianie

6000PLUS/OPHT/TS Szczegóły certyfikacji

1. Każda czujka serii 6000PLUS ma swój unikatowy numer seryjny, który będzie użyty podczas uruchamiania system sygnalizacji pożarowej. Należy zdjąć jedną z naklejek z numerem seryjnym i kodem kreskowym, która umieszczona jest na etykiecie czujki i nakleić ją w książce uruchamiania dostarczonej z centralą lub na projekcie w miejscu zainstalowania czujki. Przyklejając naklejkę w książce należy ją umieścić w odpowiednim miejscu aby była na właściwej pętli i na dobrej pozycji. Ważne aby numery seryjne nie były wymieszane. W przeciwnym wypadku adresowanie 6000PLUS/OPHT/TS podczas uruchamiania będzie nieprawidłowe.


2. Uruchomić urządzenie w systemie, jak opisano w instrukcji montażu i uruchomienia dla używanej centrali sygnalizacji pożarowej.

 0832	
Protec Fire Detection plc, Nelson, Lancashire, England BB9 6RT 10 PFD-CPR-0032	
BS EN 54-3:2001+A1:2003 BS EN 54-7:2000+A1:2002	BS EN 54-5:2000+A1:2002 BS EN 54-17:2005
6000PLUS/OPHT/TS analogowy/adresowalny multisensor z sygnalizatorem akustycznym głosowym i izolatorem zwarc	
System sygnalizacji i alarmu pożaru zainstalowany w i na około budynku. Nominalne warunki aktywacji/czułość. Opóźnienie reakcji (czas reakcji), a wydajność w warunkach pożarowych: Zdany Niezawodność działania : Zdany Tolerancja napięcia zasilania : Zdany Trwałość niezawodności działania i opóźnienie reakcji, odporność termiczna : Zdany Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje : Zdany Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć : Zdany Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję : Zdany Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczną : Zdany Trwałość niezawodności działania: odporność na szczelność : Zdany	

Wysoka czułość	Średnia czułość	Niska czułość	Izolator/sygnalizator
Nie badana	Badana dla: EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 EN 54-5: 2000 + A1: 2002, Class A2 CEA 4021:2003-07	Badana dla: EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 EN 54-5: 2000 + A1: 2002, Class A2 CEA 4021:2003-07	Badana dla: EN 54-17: 2005 EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006

6000PLUS Mechanizm zatraskowy

Gama czujek 6000PLUS posiada zatrask (Rysunek 1) uniemożliwiający odkręcenie czujki. Usunięcie małej plastikowej poprzeczki włączy mechanizm zatraskowy i kiedy czujka zostanie umieszczona w gnieździe mechanizm zablokuje ją w nim.

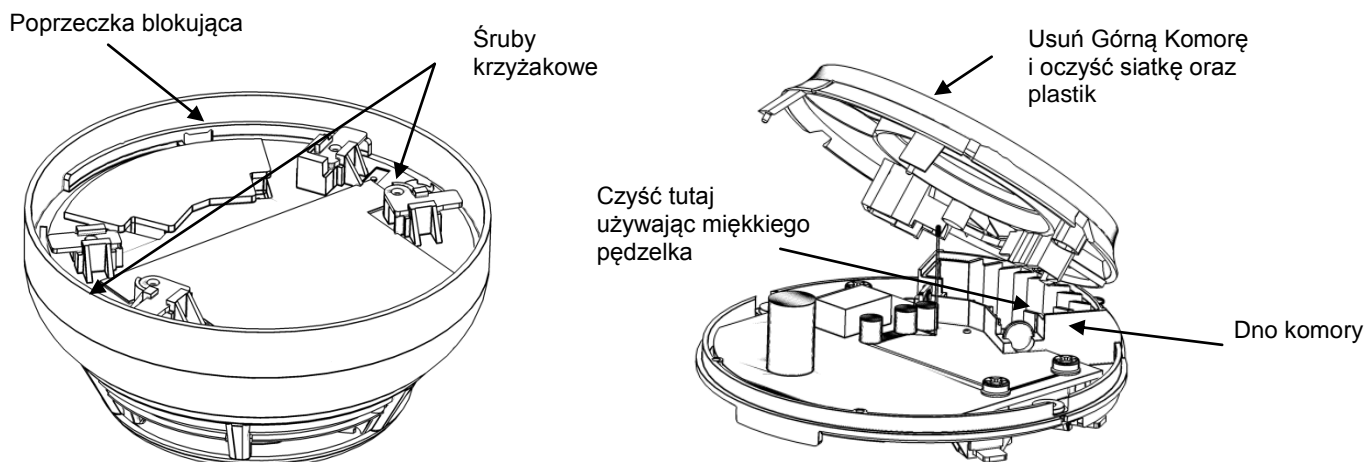


Rysunek 1 – Rozmieszczenie poprzeczki blokującej oraz śrub krzyżakowych

Rysunek 2 – Usunięcie obudowy zewnętrznej odsłania komorę optyczną.

6000PLUS/OPHT/TS Szczegóły serwisu i konserwacji

- Usuń Czujkę z gniazda, sprawdź na centrali czy zasignalizowała błąd urządzenia.
- Usuń dwie śruby krzyżakowe pokazane na rysunku 1.
- Usuń obudowę zewnętrzną. Zapamiętaj pozycję termistora i usuń ostrożnie osłonę aby nie uszkodzić termistora.
- Usuń Deflektor oraz górną osłonę komory, trzymając siatkę w miejscu na górnej osłonie. Upewnij się, że rurka lampki nie zginie oraz uważaj na połączenie z sygnalizatorem.
- Oczyść osłonę i siatkę miękkim pędzelkiem, użyj również miękkiego pędzelka do czyszczenia w środku dolnej osłony komory (zob. rys. 2).
- Za pomocą pędzelka wyczyść termistor oraz deflektor.
- Oczyść osłonę zewnętrzną czujki za pomocą szmatki.
- By złożyć, na początku umieść deflektor na górnej osłonie komory ustawiając położenie strzałki na środku komory optycznej. Upewnij się że siatka płasko przylega do osłony komory. Upewnij się że rurka od lampki jest na swoim miejscu.
- Upewnij się, że oba obiektywy są umieszczone na spodniej osłonie komory.
- Umieść zespół komory/deflektora na dolnej osłonie komory. Uwaga: Mała końcówka termistora powinna być ostrożnie umieszczona w środkowy otwór.
- Gdy górna osłona/deflektor jest na miejscu upewnij się, że termistor jego końcówka znajduje się w pozycji pionowej i są proste (rysunek 3).
- Umieść obudowę zewnętrzną używając rurki od lampki jako wskaźnik położenia.
- Skręć ciasno obudowę przy pomocy dwóch śrub krzyżakowych, uważaj by nie zerwać gwintu na obudowie zewnętrznej. Zobacz i upewnij się że termistor jest widoczny i w prawidłowej pozycji.
- Umieść czujkę z powrotem w gnieździe.
- Poczekaj na ponowne załogowanie się czujki w centrali co zostanie potwierdzone przez zaświecenie się diody LED, następnie aktywuj sensor optyczny by sprawdzić czy centrala się aktywuje. Zweryfikuj czy poziom analogowy sensora termicznego jest prawidłowy. Sprawdź sensor termiczny czy aktywuje centrale jeżeli ustawienia centrali na to pozwalają.
- Przetestuj działanie zintegrowanego sygnalizatora.

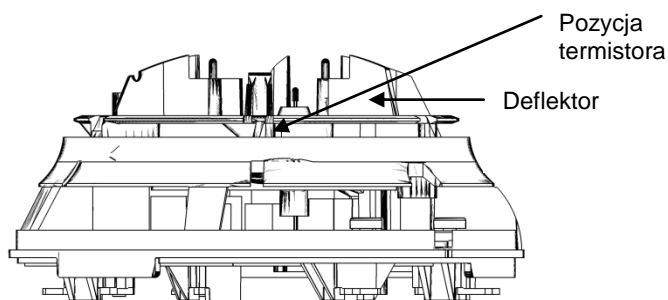

Rysunek 3 Prawidłowa pozycja termistora po ponownym złożeniu czujki.

Wyjścia i profile (sygnalizator)

